

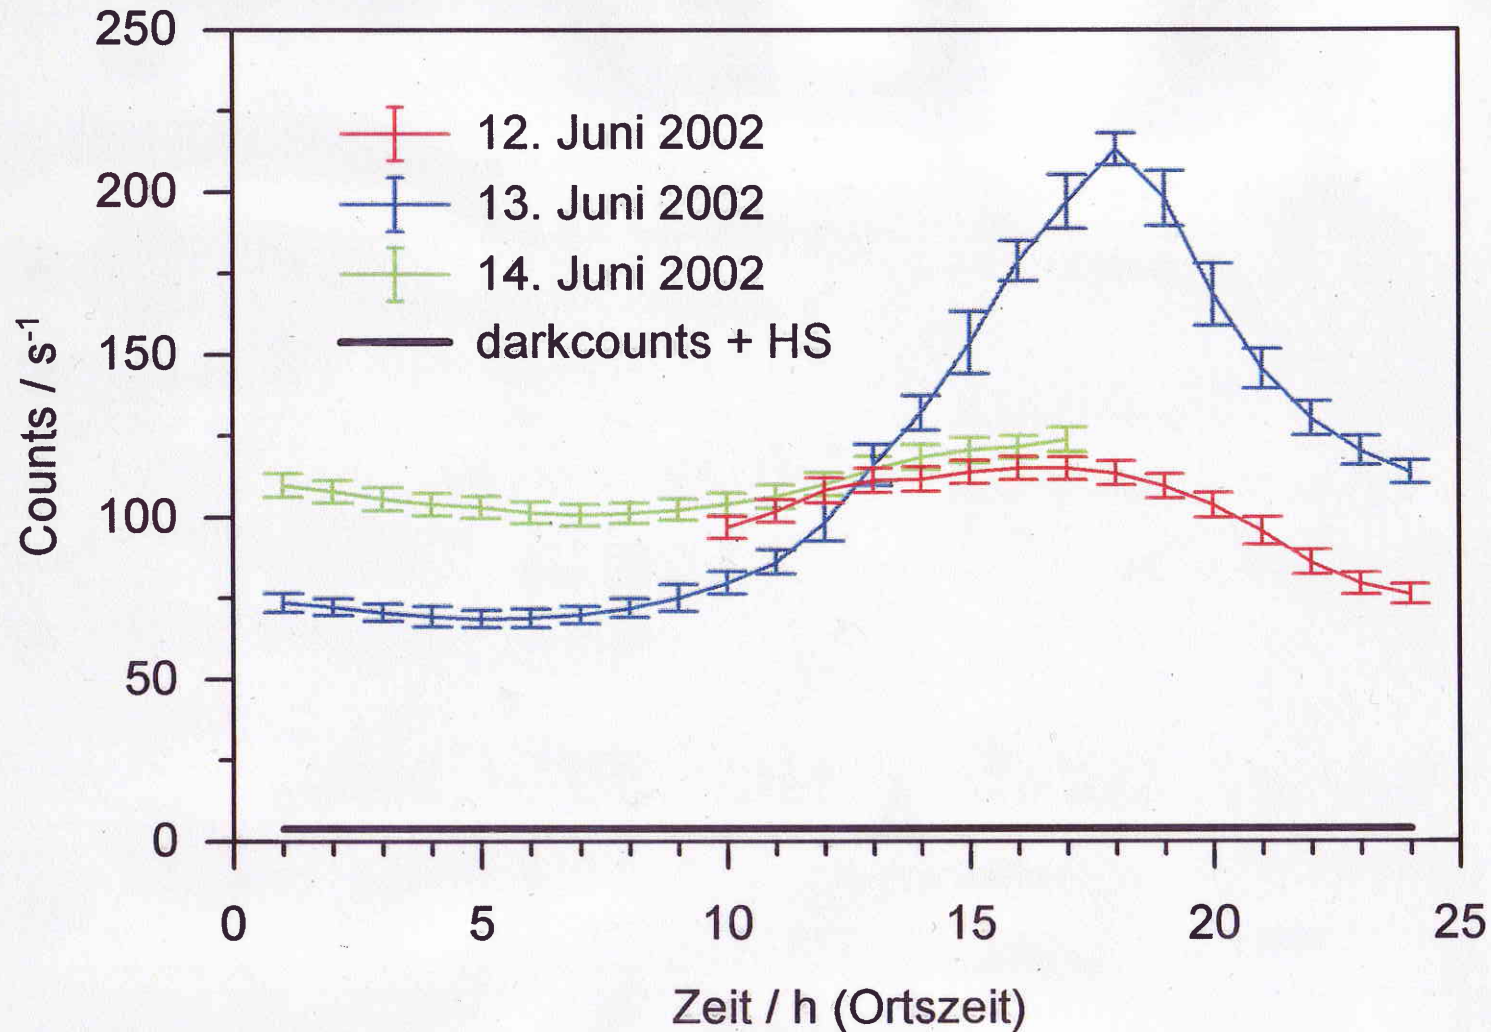


Abb. 6a: gemessener Count-Tagesgang / erwartete Counts (darkcounts und Hohlraumstrahlung)
(Mittelwert für eine Stunde aus Messungen alle 10 s mit Standardabweichung als Schwankungsgröße)